


HYDRANT MED NEDGRAVE ARMATUR:

Strekkfast utførelse på avstikk

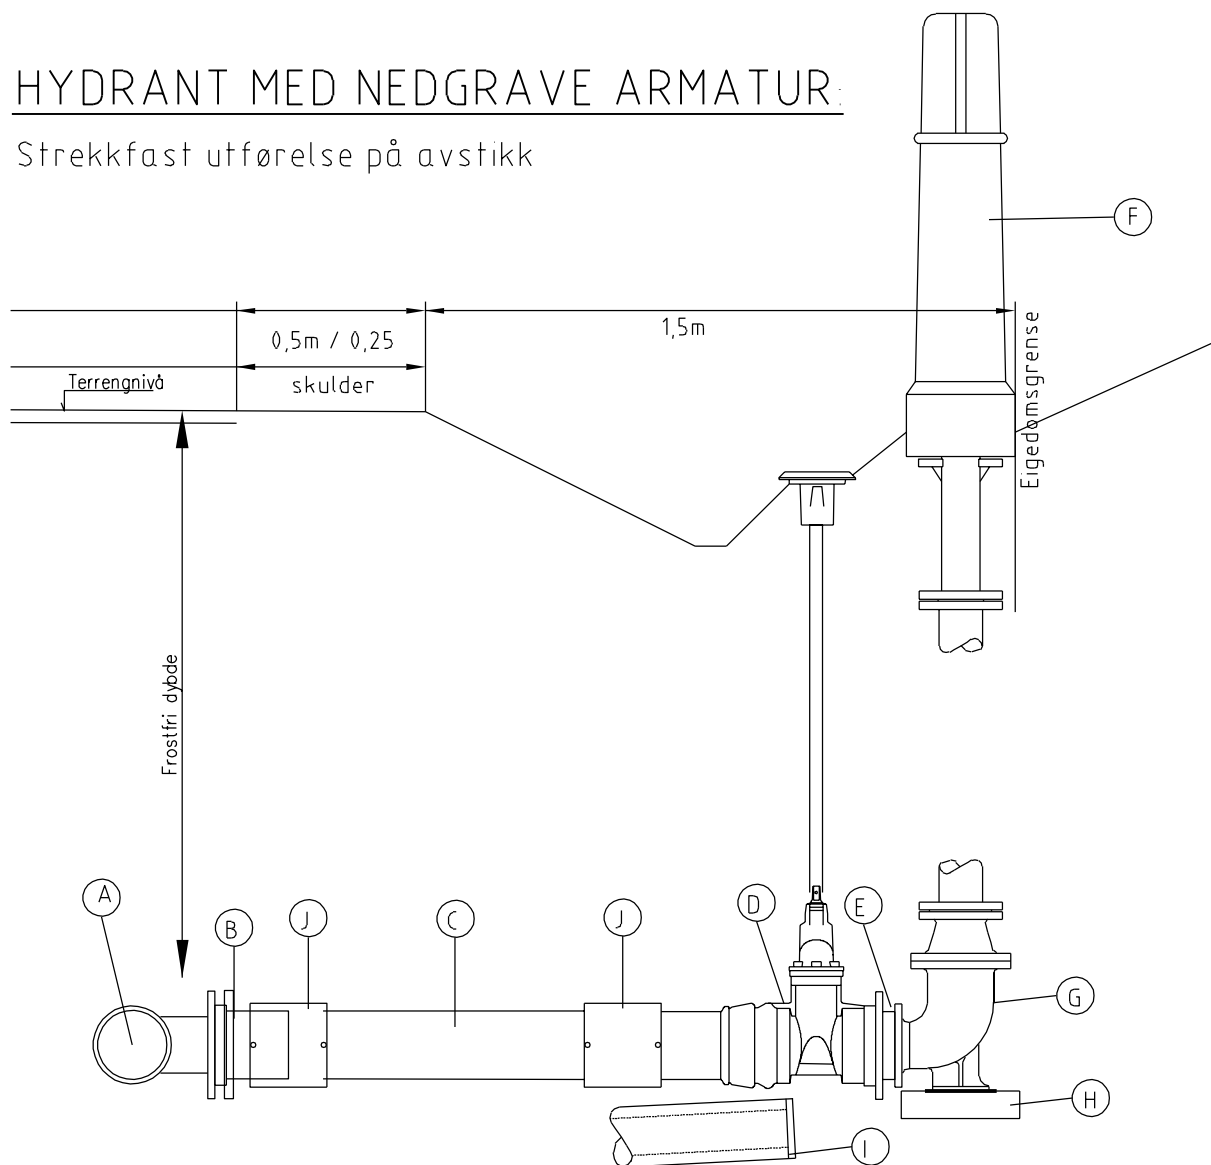

- (A) Muffe-T m flenseavstikk / Flense T-rør, dim. 200/150mm, eller 150/150mm
- (B) PE- krage med PP-belagt lausflens 150/160mm
- (C) PE-trykkrøyr, dim. 160mm, lengde tilpassast
- (D) Sluseventil, dim. 150mm m/teleskop og rund gateboks min Ø210mm eller kumløkk ø315
- (E) Flenseovergang 150 / 100mm
- (F) Esco brannhydrant (raud)
- (G) Flensebend med fot, 90°
- (H) Betongfundament
- (I) Overvassrøyr, min. dim. 100mm. Min 3m drensør i rett lengde.
- (J) PE - sveisemuffe

Dato 03.05.2021	Konstr./Tegnet KMB / MS	Tracet	Målestokk	DRIFTSASSISTANSEN VEST	
Kontroll	Stand.kontroll	Godkjent	1:20		
STANDARDTEIKNING Hydrant med nedgrave armatur				Erstatning for:	Erstatt av:
				St.teikn A9	
Henvising:		Beregning:			